

**Zugang**  
**Mietfläche 6.3 b**


Ausführungsplan  
 Kosmetikinstitut  
 Planinhalt - plancontent  
 EG Gipswände  
 Geschoss - floor  
 1:50 / A3  
 Massstab / Format - scale / size  
 11.12.2017 / KAI  
 Erstellt am / Gez. - created on  
 Revidiert am / Gez. - revised on

Mindestbreite Korridore:  
 1.20 m im Licht (i.L.)

Definition Lichtmass bei Türe:

- Rahmenlichtmass:** - Breite: Innerkant fertig Rahmen - Innerkant fertig Rahmen
- Höhe: OK.F.Schwelle - UK.F.Sturz
- Lichte Durchgangsbreite:** - Breite: Innerkant Rahmen bis Innerkant Türblatt (gemäss Brandschutznorm min. 90 cm)
- Höhe: OK.F.Schwelle - UK.F.Sturz, bzw. OK.F.Schwelle bis Unterkant Rahmen (gemäss Brandschutznorm min. 200 cm)

Lichte Durchgangshöhe: - Höhe:

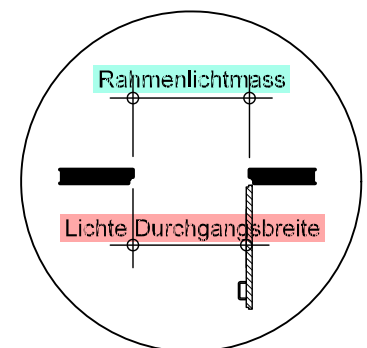

Schema Grundriss